

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  
Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 3502 DEL 17/12/2012

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI CUI ALL'ART. 125 C.11 DEL D. LGS. N. 163/06, PER INTERVENTO TECNICO SU UPS A SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "GIOVANNI PAOLO II" DI OLBIA**

L'anno duemiladodici il giorno 17 del mese di dicembre  
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2,

**IL DIRETTORE GENERALE  
Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentiti i pareri favorevoli del

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**DOTT. GIORGIO TIDORE**

e del

**DIRETTORE SANITARIO**

**DOTT. SSA MARIA SERENA FENU**

**PREMESSO**

che a seguito di sopralluoghi e riscontri tecnici presso il locale power center del Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Olbia è stato rilevato che: 1) UPS Marca Socomec Mod. MAS 2MC+100 con SN 05100341934001 installato nella Sottocentrale del Pad. E presenta un allarme Circuito VDC Fuori Tolleranza con Sezionatore Batterie Aperto, ossia in caso di mancanza della Tensione in rete lo stesso "non puo' intervenire"; 2) UPS Marca Chloride 80MET 120KVA con SN B2800120050 installato nel locale UPS presenta l'Allarme Guasto Batterie, ossia in caso di mancanza della Tensione in rete lo stesso "non puo' intervenire";

**RAVVISATA**

l'urgente e improcastinabile necessità di intervenire, eseguendo quanto opportuno al fine di assicurare il regolare funzionamento, si è provveduto a richiedere preventivo di spesa (all.to 1) alla ditta Sist.El. srl - Cagliari;

**VISTO**

il preventivo di spesa (all.to 2) prodotto dalla Ditta Sist.El. srl - Cagliari, che richiede un corrispettivo di € 26.400,00 più IVA al 21%; lo stesso si è valutato congruo economicamente e tecnicamente;

**CONSIDERATO**

che sussistono le condizioni di cui all'art.125 c.11 del D.Lgs.n°163/2011 con affidamento diretto del Responsabile del Procedimento;

**SU  
VISTA  
VISTA  
VISTO**

conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;  
la L. R. n° 5/95;  
la L. R. n° 10/97;  
il D.lgs. n°163/2006;

**DELIBERA**

**Per i motivi sopra espressi,**

- di autorizzare formalmente il ricorso alla procedura in economia mediante cottimo fiduciario, di cui all'art.125 c.11 del D. Lgs. n°163/2006, con affidamento alla Ditta Sist.El. srl - Cagliari, per un importo complessivo di € 26.400,00 più IVA al 21%, l'esecuzione dell'intervento tecnico atto a ripristinare il regolare funzionamento degli UPS a servizio del Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II di Olbia;
- di far gravare la spesa complessiva di € 26.400,00 oltre I.V.A. al 21%, sulle spese correnti di bilancio.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
DOTT. SSA MARIA SERENA FENU



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
DOTT. GIORGIO TIDORE



**IL DIRETTORE GENERALE**  
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA



  
Ing. P. Tauro

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 18/12/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 18/12/2012

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.


Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



Gruppi di continuità, Gruppi elettrogeni, Accumulatori  
Sistemi elettronici, Fotovoltaico, Risparmio energetico  
**Centro Assistenza Tecnica Sardegna**  
**Riello Elettronica, Borri, Ramet**



Spett.le  
A.S.L. n. 2  
Via A. Moro  
Olbia (OT)

Preventivo n. 373/ET/12 del 06/12/2012


**Oggetto: Apparecchiature elettroniche**

Seguito Vs. gentile richiesta per la verifica funzionale del siste di continuità assoluto costituito da n. 2 gruppi di continuità della Chloride mod. 80 Net Top della potenza di 120 KVA, a servizio delle sale operatorie del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, abbiamo riscontrato quanto segue:

- Parco accumulatori esauriti con la conseguenza di non garantire più la continuità di esercizio
- Sistema di ventilazione con limite di vita raggiunto (2008)

L'intervento per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura prevede le seguenti operazioni:

- Pulizia completa del gruppo con eliminazione della polvere sia sull'elettronica che sulla parte attiva
- Sostituzione del parco batteria costituito per ciascun gruppo da n. 80 accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione da 12V, 80 Ah
- Ritiro dei vecchi accumulatori con rilascio di certificazione di smaltimento eseguita da azienda autorizzata
- Sostituzione del sistema di ventilazione per ciascun gruppo costituito da n. 3 ventole radiali
- ricalibrazione dell'elettronica
- controllo rete
- controllo tensione ingresso - uscita
- controllo tensione di carica rapida automatica
- controllo tensione di carica manuale rapida
- controllo assorbimento fasi
- verifica limite corrente batteria
- controllo segnalazioni
- controllo funzionamento ventilatori
- controllo frequenza
- controllo sincronizzazione inverter
- test autonomia batterie con prova di scarica a carico applicato e prova commutazioni
- Collaudo funzionale controllo dei parametri di funzionamento

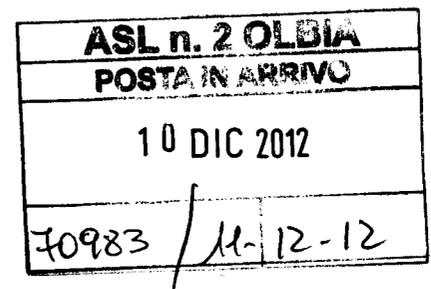

Batterie	€ 22.800,00
Ventole	€ 1.500,00
Mano d'opera	€ 2.100,00
<b>Importo</b>	<b>€ 26.400,00 + IVA</b>

**Condizioni:**

Consegna: circa 15 gg. s.v.  
Pagamenti: da definirsi in fase d'ordine  
Trasporto: incluso  
Validità: 30 gg.

In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo

Distinti saluti

*Ettore Tufano*

**Sist.El s.r.l.** Sede legale e laboratorio: S.S. 554 Km. 4,200 09047 – Selargius Tel. Fax. 070 – 554821 - 500544

C.F./P.I.: 02640890923 REA: n° 213516 Codice NATO: A1160

Prot. n°

Olbia, 05/12/2012

Alla Sist.El. s.r.l.  
via Montanaru n. 1  
09047 – Selargius (CA)

**OGGETTO: Richiesta preventivo spesa per manutenzione n°2 UPS CHLORIDE**

Dietro Vs sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Olbia, si richiede diagnosi e preventivo di spesa su n°2 UPS di marca Chloride della potenza di 120 KVA, finalizzata all'analisi e il corretto funzionamento nonché verifica della tenuta degli accumulatori.

Nel formulare l'offerta, si richiede di voler comprendere:

- a) ogni spesa relativa per fornitura e trasporto;
- b) ogni spesa relativa agli operai (attrezzi ed utensili di mestiere, vestiario speciale di lavoro, etc.), nonché per le assicurazioni sociali e per i contributi.

Distinti saluti



**CONRETTORE SERVIZIO TECNICO**  
Ing. Paolo Tauro