Particolare attraversamento tubazioni metalliche in parete di compartimentazione (Fuori scala)



Particolare attraversamento tubazioni metalliche in solaio di compartimentazione (Fuori scala)



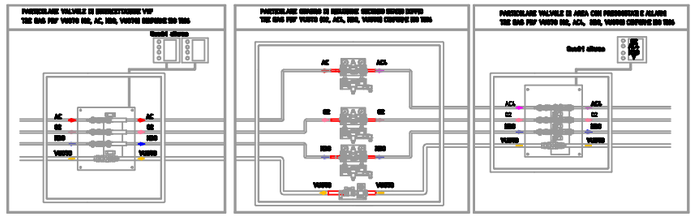

Posizionamento presa gas a parete



NOTA BENE:

La rete di distribuzione deve essere munita in ogni punnonto
– un R. mano ed il distale del gas a in direzione di flusso
– il valore distalino, su ramo, deve essere ovvero alla R. VV
– ai bivvvali non superiori a 10 m, in prossimità delle valvole di bloccaffusione, dei punti di collegamento e di ogni d
direzione, delle unità terminali , prima e dopo ogni separazione

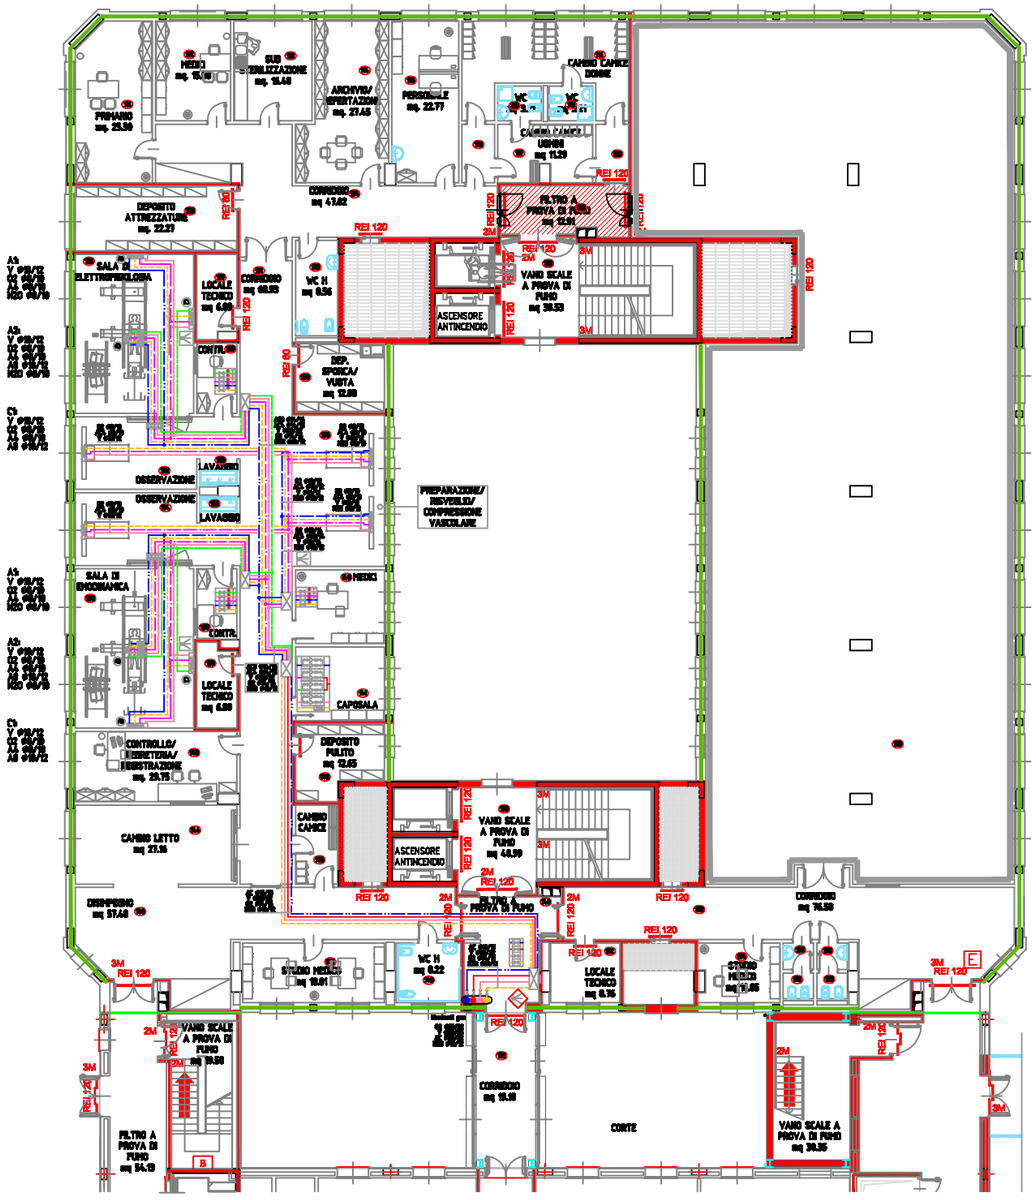

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 OLBIA	
REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA – 2° LOTTO ATTUATIVO –	
	PERIZIA DI VARIANTE N. 3
	PROGETTO ESECUTIVO
	IMPIANTI MECCANICI
	LIVELLO 0 PADIGLIONE "D2" PIANTA DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICINALI
	DATA: 30 LUGLIO 2020 — SCALA:
NOCO — PE — V M — M.4.05 — 0	